


Fecha:

No.

Nota No 25

24/ FEBRERO/2021

CON ESTA FECHA SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CIMBRA DE LOSA SUPERIOR EN OBRA DE DRENAJE PUVIAL DE PARQUE INDUSTRIAL SUR LA CUAL SERA SOLO LA DE TRAFICO VEHICULAR QUEDANDO PENDIENTE EL TRAMO CORRESPONDIENTE A LOS CADRILES DE CICLOVIA POR CUESTIONES PRESUPUESTALES.

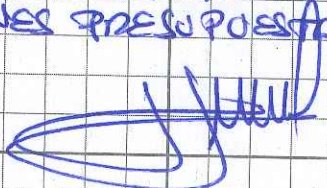

Nota No 26

01/MARZO/2021

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CIMBRA Y HABILITADO DE ACERO DE LOSA SUPERIOR DE OBRA DE DRENAJE PUVIAL, ASI COMO TERRACERIA PARA LOSA DE APROCHE EN PARQUE INDUSTRIAL SUR.



Nota No 27

04/MARZO/2021


SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ARMADO DE LOSA SUPERIOR DE OBRA DE DRENAJE PUVIAL (PUENTE) Y CONFORMACION DE TERRACERIAS PARA SUPORTE DE CALLE TABALOPA CON OBRA DE DRENAJE Y PODER CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: COLADO DE LOSAS DE APROCHE, COLADO DE GUARNICIONES, RIEGO DE IMPREGNACION, LIGTA Y TENDIDO DE CARPETA.



Nota No 28

11/MARZO/2021



CON ESTA FECHA SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE CIMBRADO Y ARMADO DE LOSA SUPERIOR DE DRENAJE PUVIAL EN CALLE TABALOPA POR LO CUAL SE PROGRAMARA CONCRETO FCA 250 Kg/cm² PARA COLADO DE LA MISMA.



Nota No 29

13/MARZO/2021

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PUVIAL Y CALLE TABALOPA EN PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC.

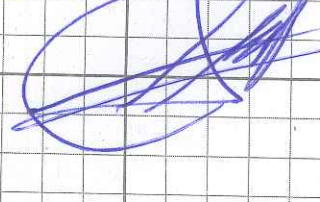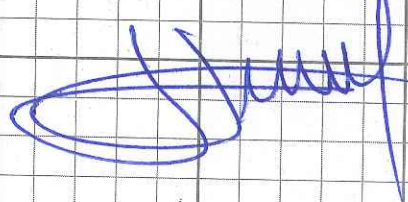


Fecha:

No.

Nota No 30

20/MARZO/2021


CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO COLADO DE LOSA SUPERIOR CON CONCRETO PREMEZCLADO $F'c = 280 \text{ Kg/cm}^2$ EN AVENIDA TABALAO PA PARQUE INDUSTRIAL SUR.

Nota No 31

22/MARZO/2021


CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON TRABAJOS EN TERRACERIAS EN AVENIDA TABALAO PA PARA CONEXION CON OBRA DE DRENAJE PUNUAL PARA CONTINUAR CON EL COLADO DE LOSAS DE APROCHE, RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y TENDIDO DE CARPETA.

Nota No 32

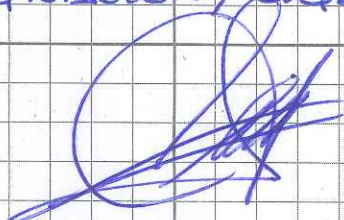31/MARZO/2021


SE INFORMA QUE SE LLEVO A CABO COMPACTACION Y ARMADO PARA COLADO DE LOSAS DE APROCHE EN AVENIDA TABALAO PA PARQUE INDUSTRIAL SUR.

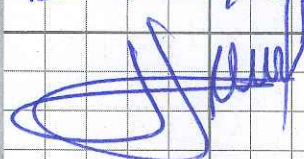


Nota No 33

3/ABRIL/2021


CON ESTA FECHA SE CONCLUYO CON ARMADO DE LOSAS DE APROCHE CON ACERO DE $5/8"$ Y $1/2"$ DE DIAMETRO PARA PODER LLEVAR A CABO COLADO DE ESTAS EN AVENIDA TABALAO PA.

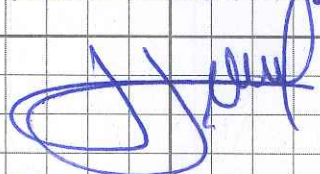


Nota No 34

3/ABRIL/2021

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO COLADO DE LOSAS DE APROCHE EN OBRA DE DRENAJE PUNUAL CON CONCRETO $F'c = 280 \text{ Kg/cm}^2$, A LA VEZ SE HACE MENCION QUE LOS PARAPETOS DE CONCRETO PARA COLOCACION DE BARANDAL METALICO NO ESTAN CONSIDERADOS DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LA OBRA ASI COMO LOS ACEROS.

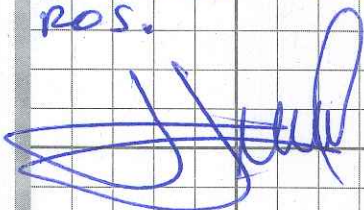


Σ S L S S S S

Fecha:

No.

Nota No 35

6/ABRIL/2021


SE INICIA CON CUMBRADO DE PARAPETOS DE CONCRETO PARA INSTALACION DE BARRANDA METALICO EL CUAL NO VIENE CONSIDERADO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE OBRA



Nota No 36

8/ABRIL/2021

SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA DE DRENAJE PUVIAL Y CAJE BATOPILAS EN PARQUE INDUSTRIAL QUAUHTEMOC.

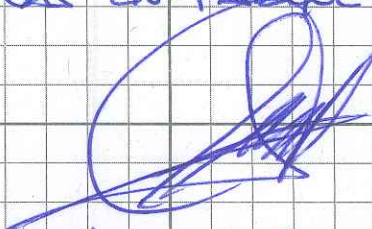

Nota No 37

12/ABRIL/2021


CON ESTA FECHA SE LLEVO A CABO COLADO DE PARAPETOS DE CONCRETO SOBRE LOSA SUPERIOR DE OBRA DE DRENAJE PUVIAL Y A LA VEZ SOLICITAMOS SE NOS INFORME SOBRE LA COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y TENDIDO DE CARPETA EN AVENIDA TABAZOCA.



Nota No 38

16/ABRIL/2021

CON ESTA FECHA SE FIRMA CONVENIO ADICIONAL CON EL NUMERO C. A. D. - 068-2021-P EN EL CUAL EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA DE 162 DIAS NATURALES POR LO CUAL EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A TERMINARLOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

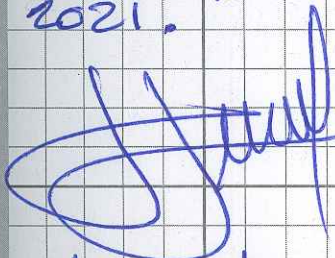

Nota No 39

21/ABRIL/2021

SE HACE LA OBSERVACION A LA CONTRATISTA QUE LOS TRABAJOS PACTANTES PARA LA CONCLUSION DE LOS MISMOS SON: RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN PARQUE INDUSTRIAL SUR.



Fecha:

No.

Nota No 40

11/MAYO/2021

SE LLEVA A CABO COLADO DE ZAPATAS Y PARTE DE MUROS EN OBRA DE DRENAJE PLUVIAL. DE ACUERDO CON PLÁTICAS CON LA CONTRATISTA SE TOMO LA DECISION DE QUE SOLO SE EJECUTA UN CUERPO TANTO DE CAJE BATOPICALS - COMO OBRA DE DRENAJE SIENDO EL ANCHO DE ESTA DE 10.30M EN LUGAR DE LOS 17.00 MTS. DE PROYECTO.

Nota No 41

13/MAYO/2021

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LLEVA A CABO LOS TRABAJOS DE RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y TENDIDO DE CARPETA EN AVENIDA TABALAOA PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR.

Nota No 42

17/MAYO/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVO A CABO EL RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE COMPLETAMIENTO RAPIDO TIPO RL-ZK A RAZON DE 1.5 LTS/M².

Nota No 43

25/MAYO/2021

CON ESTA FECHA SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO Y MAQUINARIA EN OBRA DE DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL Y CAJE RIO BATOPICALS EN PARQUE INDUSTRIAL CUATTEMOC.

Nota No 44

10/JUNIO/2021

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO RL-ZK A RAZON DE 0.5 LT/M² ASI COMO SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (MEZCLA CALENTE) DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% POR LO CUAL SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS EN AVENIDA TABALAOA PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR.



Fecha:

No.

Nota No 45

21 JUNIO / 2021


EL DIA DE HOY SE LLEVO A CABO COLADO DE MOLDAS DE CONCRETO RESISTENCIA $FC' = 280 \text{ kg/cm}^2$ DE 0.20 M DE ESPESOR PARA RECIBIR LOSA SUPERIOR DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RIO BATOPILAS PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC.

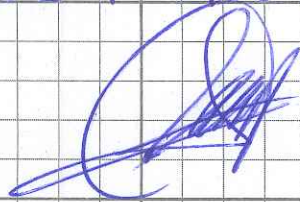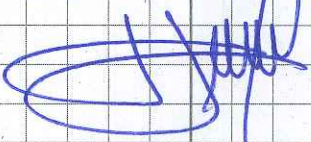

Nota No 46

22 JUNIO / 2021



CON ESTA FECHA SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE SUBBASE Y BASE EN CALLE RIO BATOPILAS EN PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC, A LA VEZ SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE DRENAJE PLUVIAL COMO SON: COLADO DE LOSAS DE ARRASTRE, CUMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSA SUPERIOR.

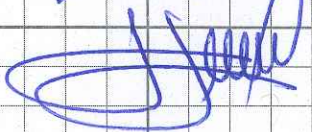

Nota No 47

24 JUNIO / 2021

SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE SUB-BASE Y BASE EN CALLE RIO BATOPILAS, SE HACE LA RECOMENDACION DE CONTINUAR CON ARMADO, HABITUADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS DE ARRASTRE DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL ANTES DE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS PROCEDERA A CHECAR CONDICIONES DEL TERRENO DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE SE HAN ESTADO PRESENTANDO.

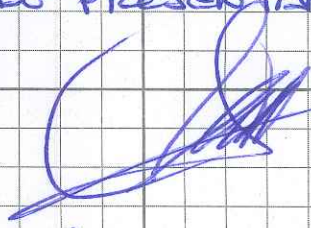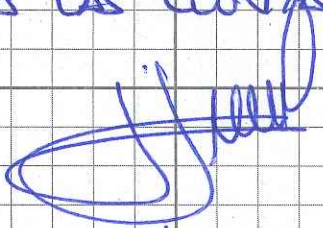

Nota No 48

28 JUNIO / 2021

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO COLADO DE SEGUNDO CAJON DE LOSA DE ARRASTRE O FONDO CON CONCRETO $FC = 280 \text{ kg/cm}^2$ POR LO CUAL SE LE HACE LA OBSERVACION A LA CONTRATISTA QUE DEBE CHECAR SEPARACION Y DIAMETRO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTA ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR ERRORES YA QUE SEGUN PROYECTO Y PRESUPUESTO CONSIDERAN ACERO DE $1/2"$.

